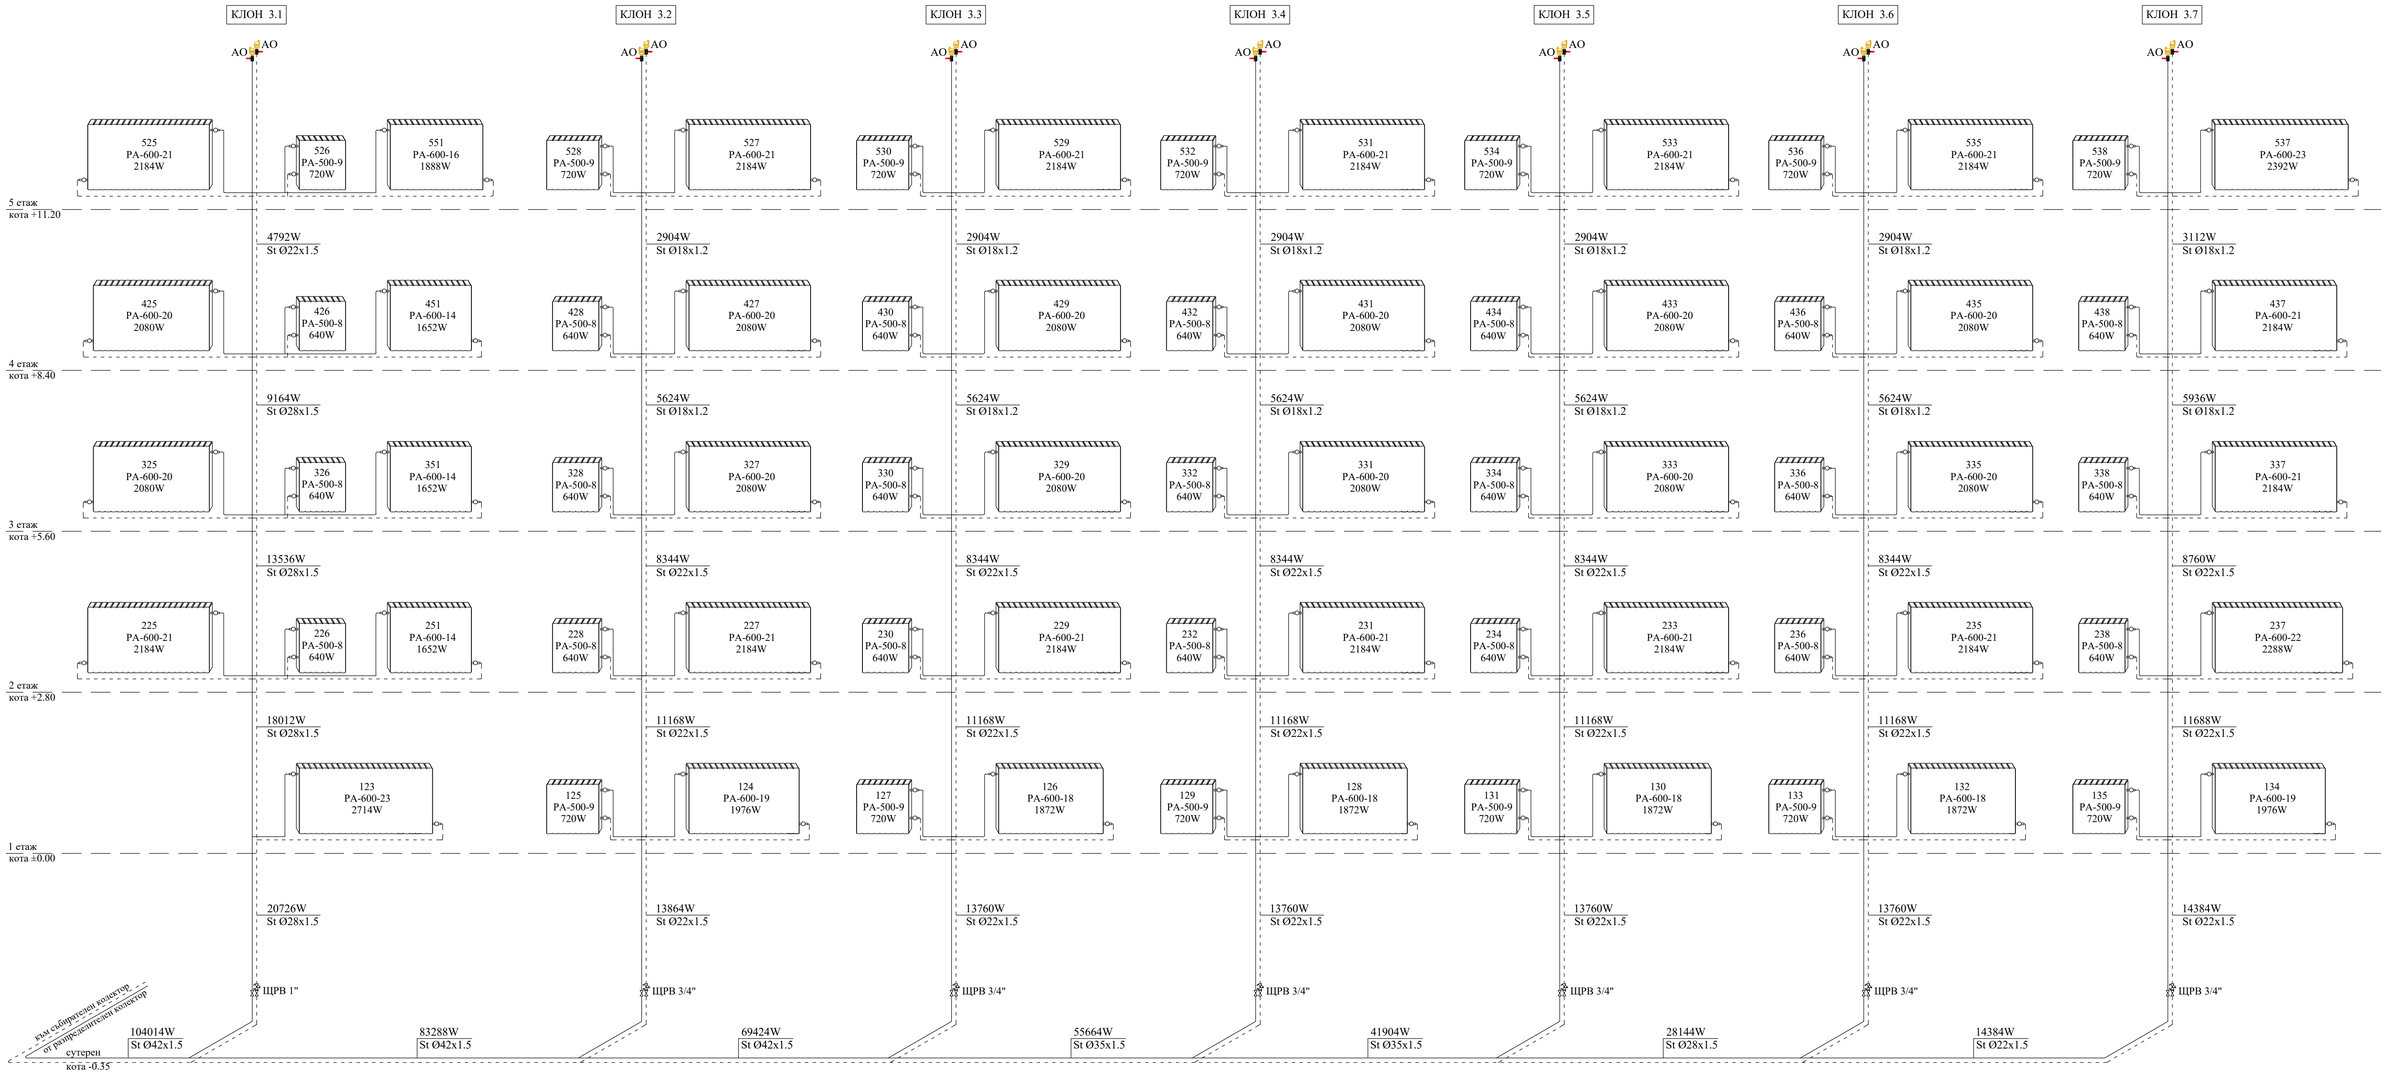

Подвързване на отоплителни клонове

1. Щранг регулиращ вентил
2. Спирателен вентил



РА-600-20 2080W — *Глидерен алуминиев радиатор с височина на глидера H=600mm; 20бр. глидера и топлинна мощност 2080W*

Примерна окомплектовка на глидерен алуминиев радиатор:
- *Термостатичен вентил 1/2" с термоглава - 1 бр.*
- *секретен вентил 1/2" - 1 бр.*
- *автоматичен обезвъздушител тапа 1" - 1бр.*
- *щепсел радиаторен 1"x1/2" - 2 бр.*
- *тапа радиаторна - 1" - 1 бр.*
- *глидерни нипели*
- *гарнитури силиконови*
- *ракор 1/2" / 16x2 - 2бр.*

ЗАБЕЛЕЖКИ:

1. Всички отоплителни тела се отделят със спирателна арматура
2. Тръбопроводите от разпределителната мрежа и вертикалните щрангове се изпълняват от тръби от негалванизирана стомана, външно галванично поцинковани и се изолират с изолация пенофлекс със затворена клетка с дебелина 9мм или еквивалентна на нея
3. Хоризонталните участъци, захранващи консуматорите, се изпълняват от полиетиленови тръби с ALU вложка Ø16x2, топлоизолирани с дебелина на изолацията 6мм
4. В най-високите точки на инсталациите се монтират автоматични обезвъздушители, а в най-ниските дренажни кранове
5. Всички радиатори с над 10ребра да се подвържат диагонално
6. Укрепването на тръбите става през 2m

Разработил:	*инж. Я. Апостолов*		*ОБЕКТ: Ремонт на сграда № 23 - битов корпус във факултет „Артилерия, ПВО и КИС" на НВУ „Васил Левски"*	
СЪГЛАСУВАЛИ ЧАСТИ:				
Архитектура	*арх. Ж. Железов*			
СК	*инж. К. Кънчев*			
Ел., ПИС	*инж. Н. Андонов*			
В и К	*инж. П. Андонова*			
ПБ	*инж. С. Кирчев*			
Газоснабдяване	*инж. Я. Янков*		*Аксонометрична схема отоплителна инсталация - КЛОН 3*	
Геодезия/ВП	*инж. В. Харалданов*			
Озеленяване	*л.арх. Ж. Георгиева*		*Фаза:* ТП	*Лист: 10*
Възложител:	*Национален военен университет "Васил Левски"*		*Мащаб:*	*Вс. листи: 13*
			Дата: 03.2019	*Част: ОВК*