



АКСОНОМЕТРИЯ НА МРЕЖАТА ЗА РЪЧНО ПОЖАРОГАСЕНЕ

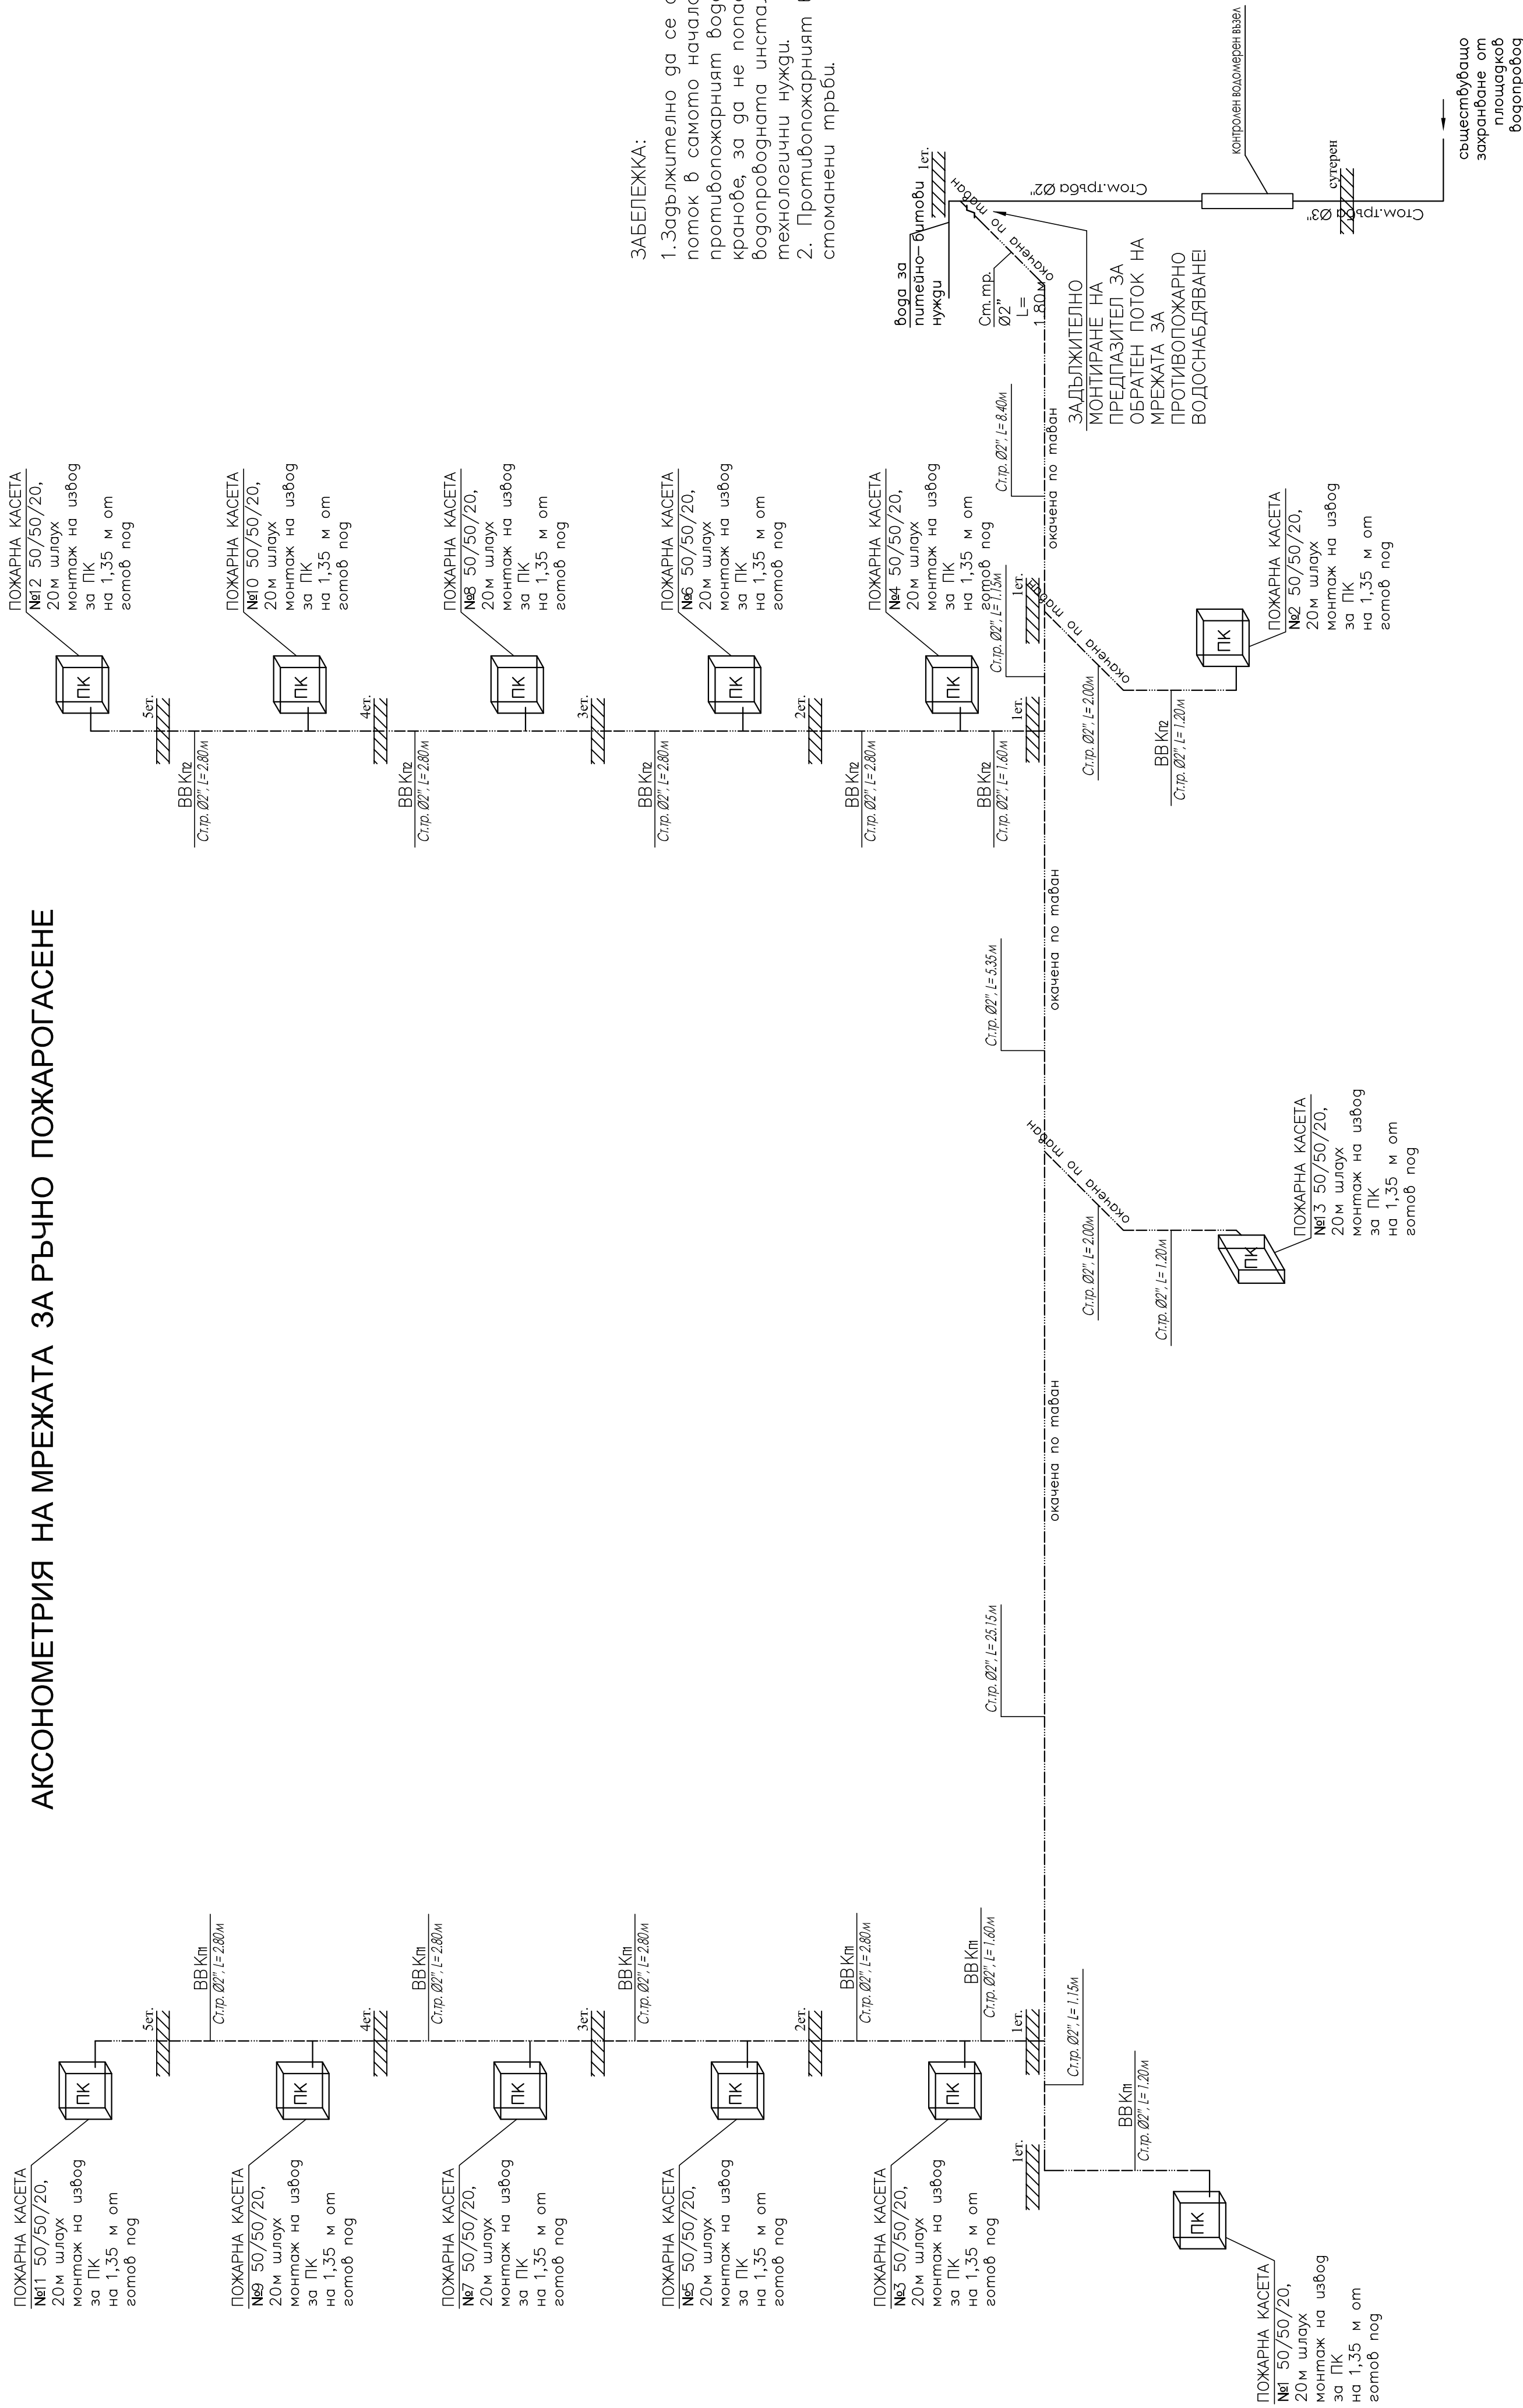

ЗАБЕЛЕЖКА:

1. Задължително да се сложи предпазител за обратен поток в самото начало на отклонението на противопожарният водопровод, запазващ пожарните кранове, за да не попадне застояла вода във водопроводната инсталация за питейно-битови и технологични нужди.
2. Противопожарният водопровод да се изпълни от стоманени тръби.

 <p>"ФРИДУЛ" ООД - гр.Варна www.fribul.com, Т: 052 / 604 603, Ф: 052 / 604 609 Обект: Ремонт на сграда № 23-бигос корпус във факултет "Артилерия, ПВО и КС" на НВУ „Васил Левски“</p>	Възложител	Национален военен университет „Васил Левски“	
	Чертеж	Аксонометрия на мрежата за пожарогасене	
	Част	Вик	ФАЗА: ПП
	Проектант	инж. П. Алдонова	