



С ЕЛ.(ТЕЛ.) КАБЕЛ


Вид кабел	P
Съобщителен	20
Силов до 1 kV вкл.	50
Силов до 35 kV вкл.	60
Силов над 35 kV .	70

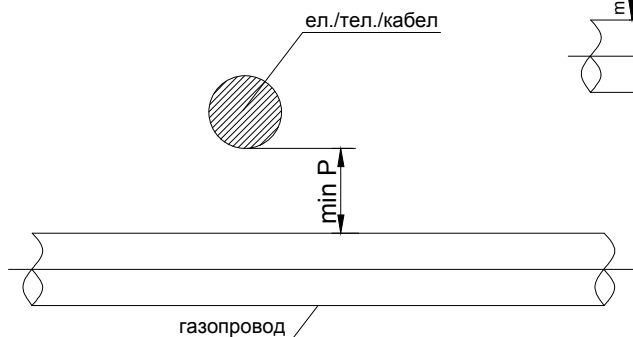


С БЕТОНОВИ БЛОКОВЕ С КАНАЛИ ЗА КАБЕЛИ

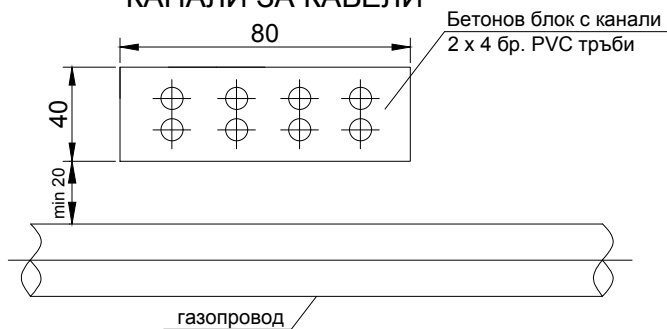

С БЕТОНОВИ БЛОКОВЕ С КАНАЛИ ЗА КАБЕЛИ

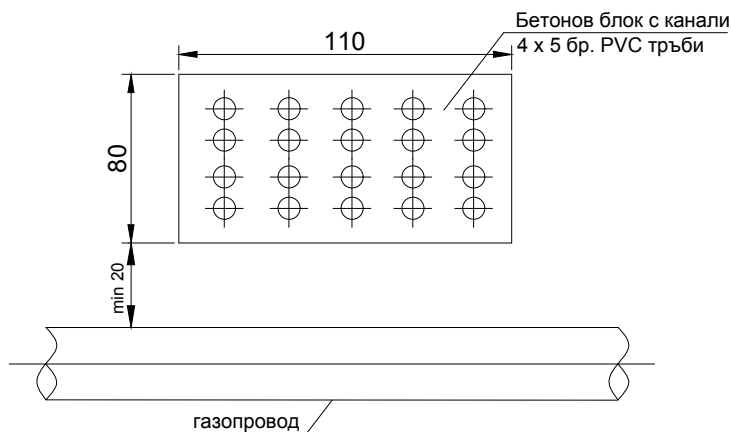

С ГАЗОПРОВОД (С ВОДОПРОВОД) (С КАНАЛИЗАЦИЯ) (С ТОПЛОПРОВОД)

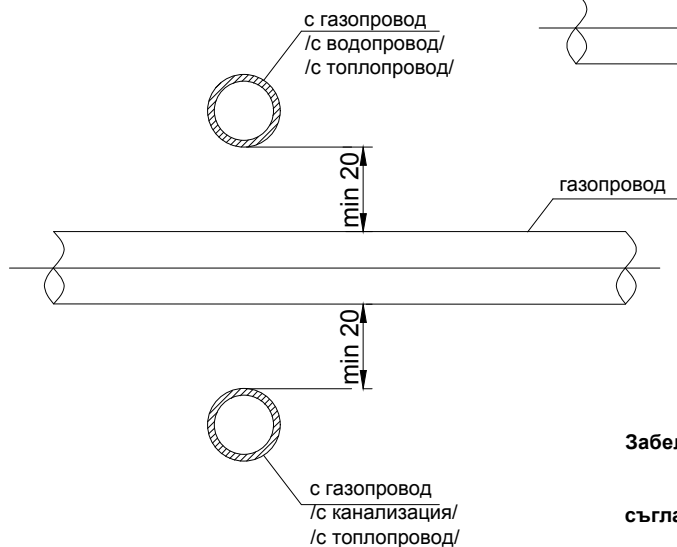

Забележки:

1. Разполагането на подземните технически проводни е съгласно НАРЕДБА №8
2. Всички размери са в сантиметри.

				ФИРМЕНА ПРОЕКТНА РАЗРАБОТКА ЗА СТРОЕЖИ НА ВЪТРЕШНАТА ГАЗИФИКАЦИЯ		
Длъжност	Име, Фамилия	Подпис	Дата	Пресичане на други проводни	Мащаб	1:20
Проектант	инж. Янко Янков		03.2019		Лист	1/1
					ВА-А-07	