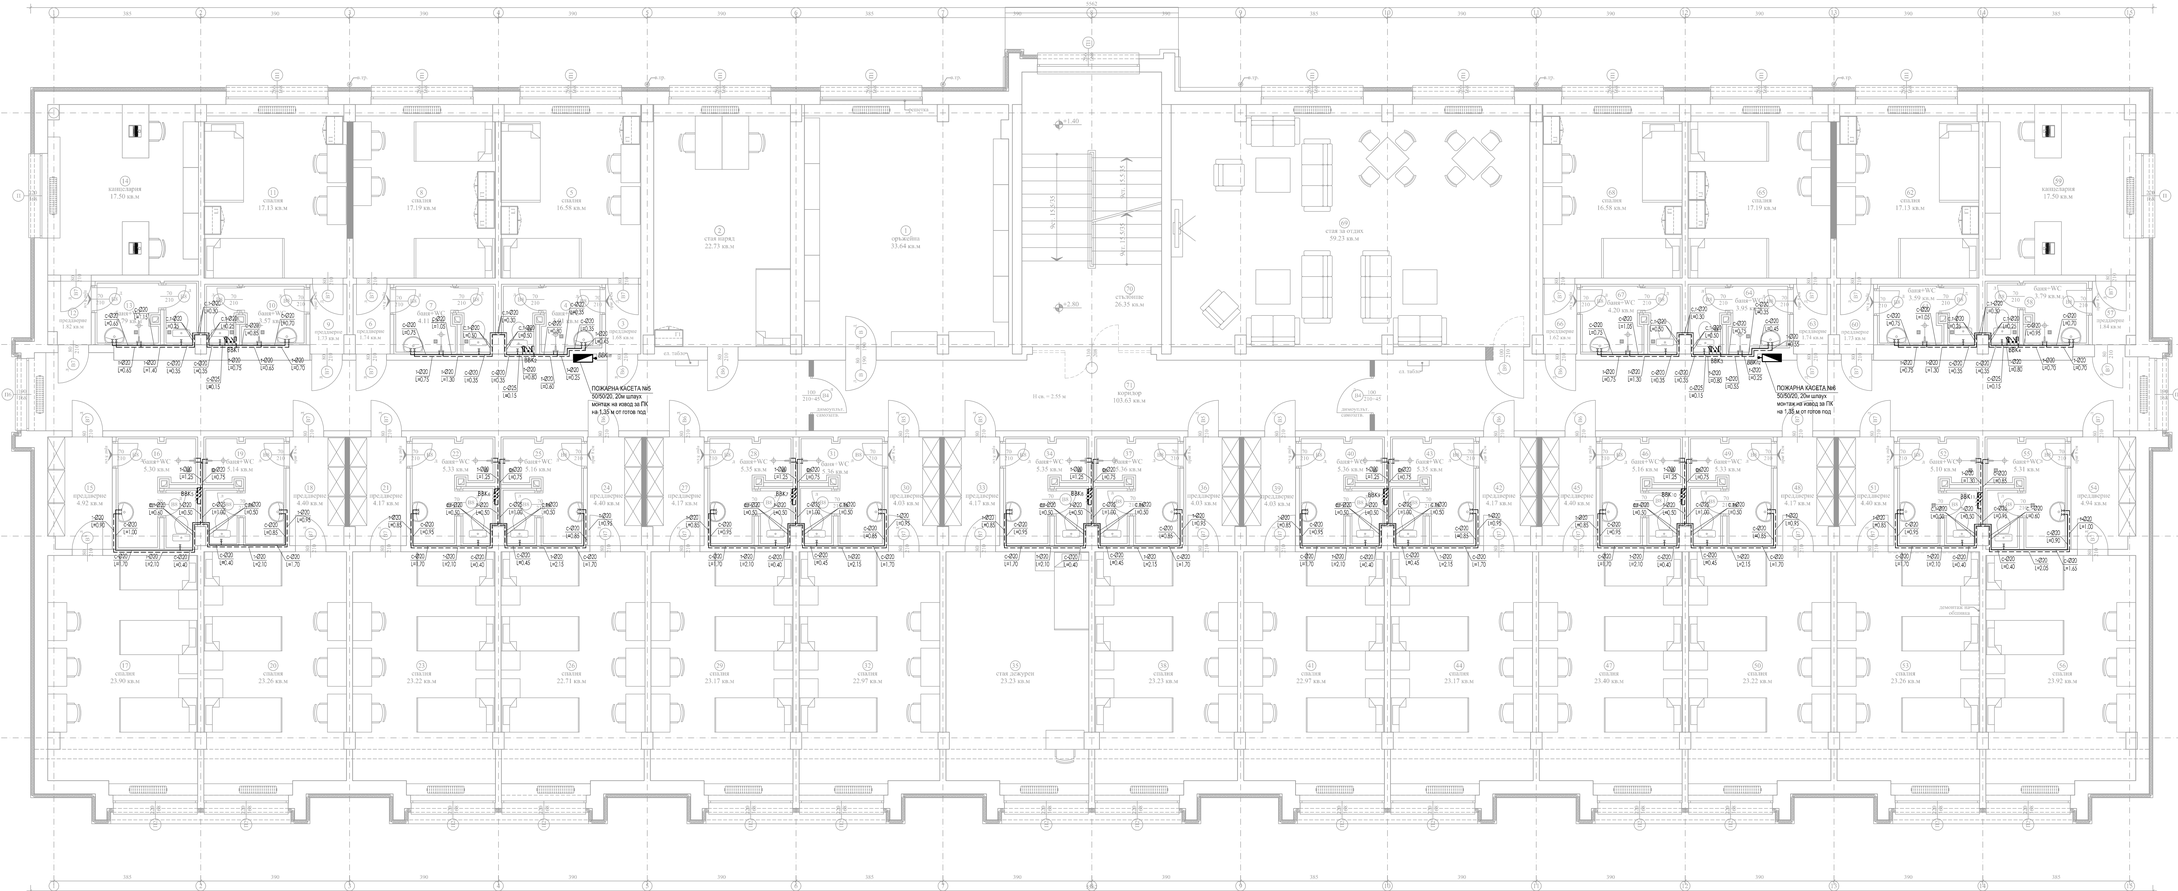

ЛЕГЕНДА:

- ⊂Ø20 / (+0.65) — участък на мрежата за студена вода; PPR тръба с диаметър Ø, дължина в метри
- t-Ø20 / (+0.65) — участък на мрежата за топла вода; PPR тръба с диаметър Ø, дължина в метри

ЗАБЕЛЕЖКИ:

1. Размерите посочени за водопроводните участъци са в метри.
2. За всички водомерни кранове водопроводният клон за студена вода се монтира отдолу, а клонът за топла вода - отгоре.
3. Всички тръби да бъдат топлоизолирани.
4. Тръбите за топла вода да се монтират над тези за студена на светло разстояние 10 см или спорна дебелината на изолацията.
5. Вертикалната водопроводна мрежа за питейно-битови нужди е проектирана от полипропиленови тръби за налягане 16 atm и 1 до 25°C. Тръбите за топла вода са предвидени с алуминиева вложка за налягане 20 atm и 70°C.
6. При монтажа на тръбите стриктно да се спазват изискванията, посочени в техническата спецификация на тръбите.
7. Височината на монтиране на водомерните кранове е в зависимост от техн.спец.функции на проектираните санитарни прибори. Когато няма други данни при височина се приема, мерено от готов под, както следва:
- за вентил за мивка на кухня -0,50м;
- за смесител за душ - 1,0м;
- за смесител за тоалетна мивка изградена на височина от кота готов под, за стоящи батерии - 0,60м;
- за вентил за перална - 0,70м, но не по-ниско от максималнозащитено ниво на пералнята.
8. Тръбите от етажната водопроводна мрежа се разполагат мерено от готов под, както следва:
- за студена вода - на 0,95м от котата на пода;
- за топла вода - на 1,05м от котата на пода.
9. Водопроводната инсталация в сградата трябва да отговаря на изискванията за противопожарния водопровод, както и пропилактическата инсталация да се намират от стомаднени тръби.
10. Водопроводната инсталация в сградата трябва да отговаря на изискванията за противопожарния водопровод, както и пропилактическата инсталация да се намират от стомаднени тръби.

ЧЕРТЕЖ № 04

"ФРИБУЛ" ООД - гр.Враца
www.fribul.com, Т: 052 - 604 603, Ф: 052 / 604 609

Обект: Ремонт на сграда № 23- бетов корпус във факултет „Артилерия, ПВО и КИС" на НВУ „Васил Левски"

Възложител	Национален военен университет „Васил Левски"	
Чертеж	Водопровод втори етаж	М 1:50
Част	ВиК	ФАЗА: ТП
Проектант	инж. Н. Андонова	
Съгласували		
Архитектура	арх. Ж. Желязов	
Конструктивна	инж. К. Кънчев	
ЕЕ, ОВК	инж. Я. Апостолов	
ЕЛ, ПБС	инж. Н. Асъмов	
ВиК	инж. С. Кирчев	
Геодезиране	инж. Я. Янков	
Отселяване	л. арх. Ж. Георгиева	