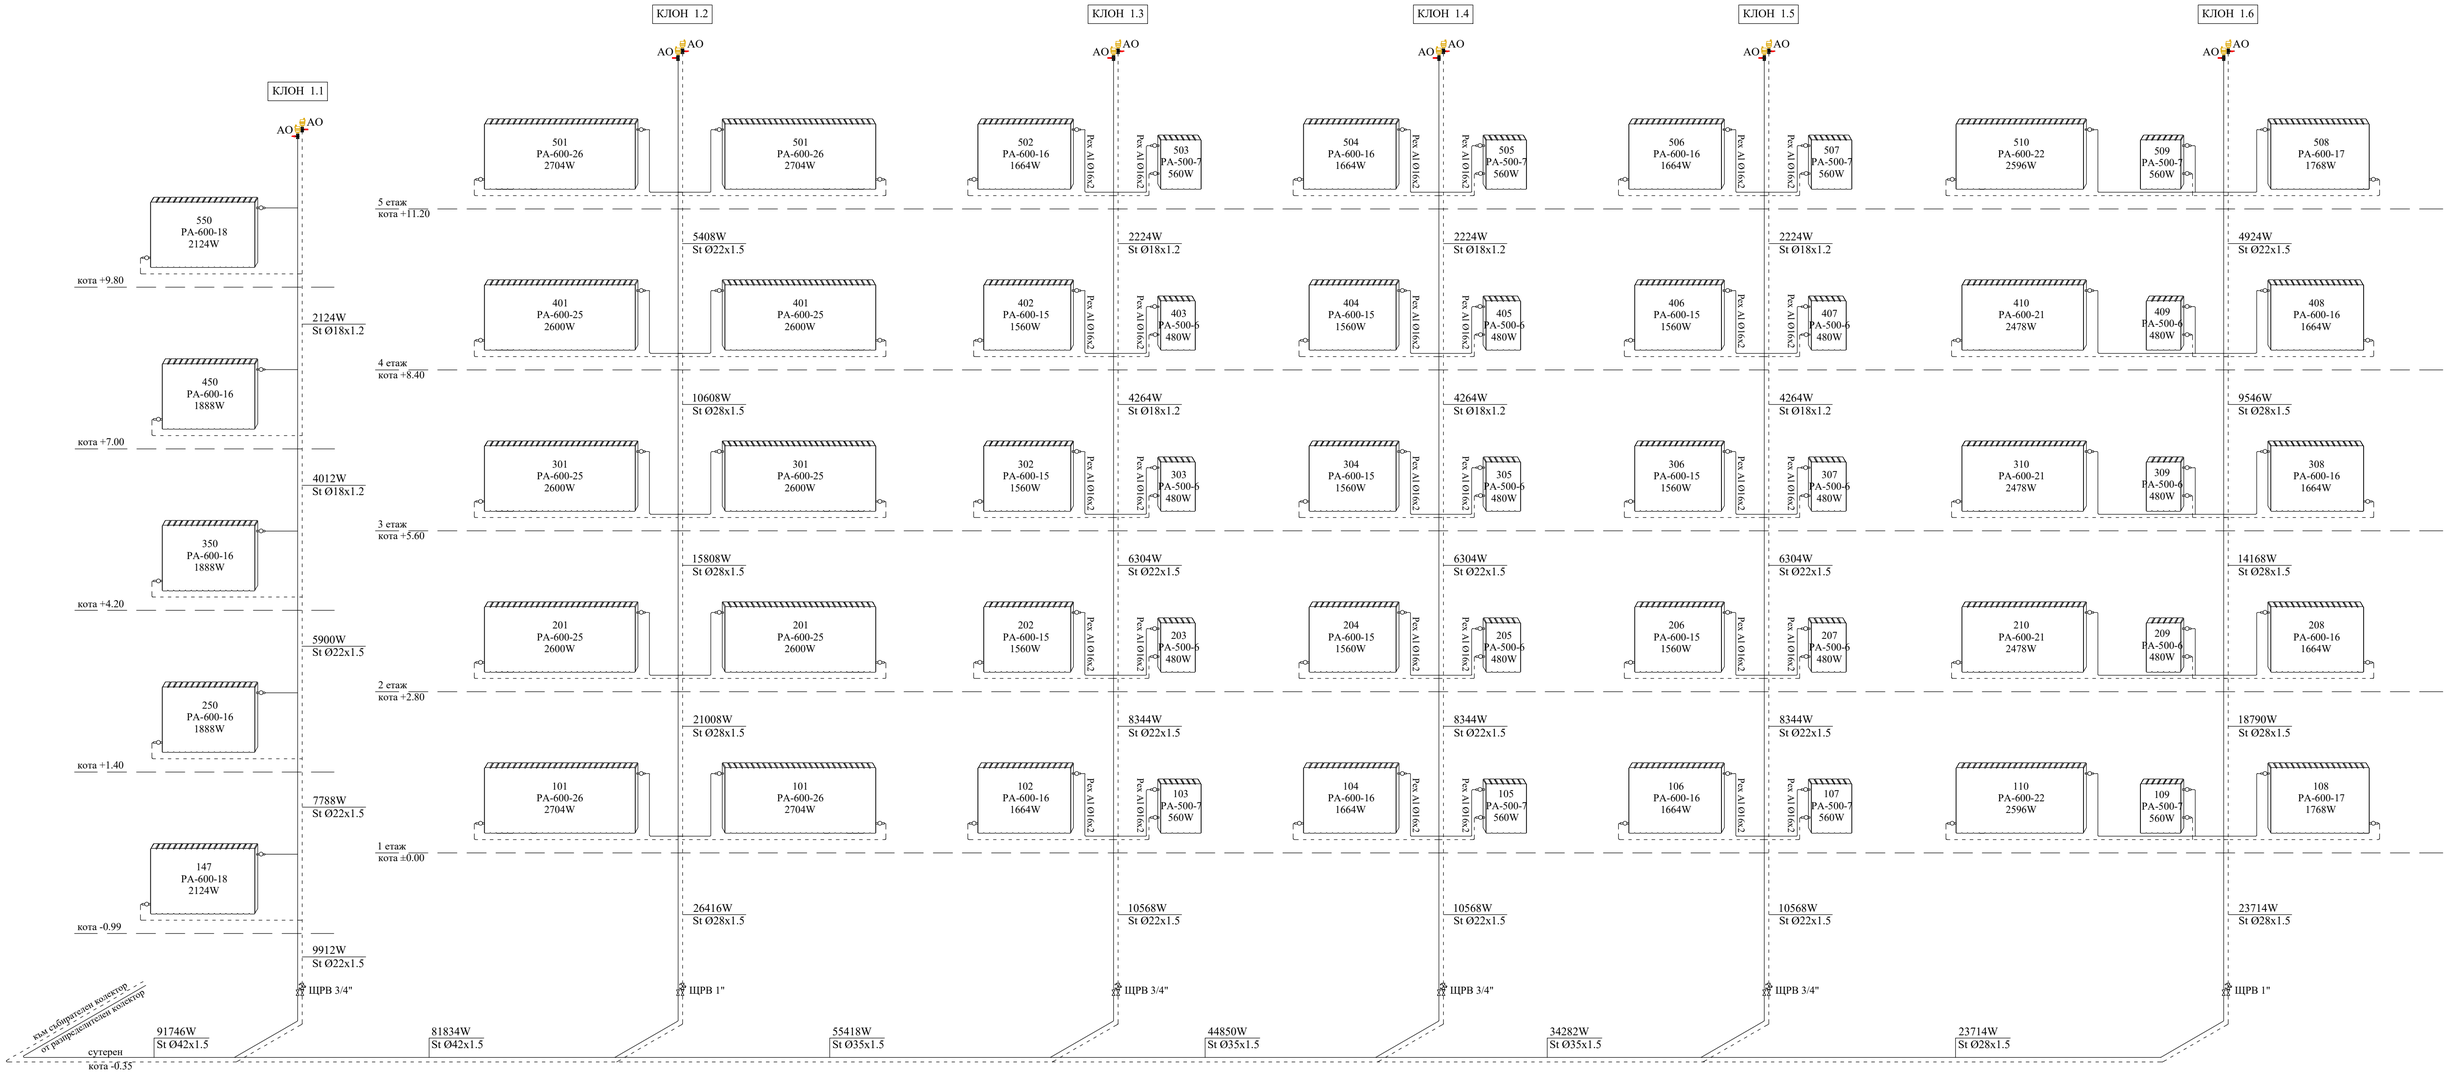

Подвързване на отоплителни клонове

1. Шранг регулиращ вентил
2. Спирателен вентил



PA-600-15 1560W — *Глидерен алуминиев радиатор с височина на глидера H=600mm; 15бр. глидера и топлинна мощност 1560W*

Примерна окомплектовка на глидерен алуминиев радиатор:
- *Термостатичен вентил 1/2" с термоглава - 1 бр.*
- *секретен вентил 1/2" - 1 бр.*
- *автоматичен обезвъздушител тапа 1" - 1бр.*
- *щепсел радиаторен 1"x1/2" - 2 бр.*
- *тапа радиаторна - 1" - 1 бр.*
- *глидерни нипели*
- *гарнитури силиконови*
- *ракор 1/2" / 16x2 - 26р.*

ЗАБЕЛЕЖКИ:

1. *Всички отоплителни тела се отделят със спирателна арматура*
2. *Тръбопроводите от разпределителната мрежа и вертикалните щрангове се изпълняват от тръби от негелирана стомана, външно галванично поцинковани и се изолират с изолация пенолуна със затворена клетка с дебелина 9мм или еквивалентна на нея*
3. *Хоризонталните участъци, захранващи консуматорите, се изпълняват от полиетиленови тръби с ALU вложка Ø16x2, топлоизолирани с дебелина на изолацията 6мм*
4. *В най-високите точки на инсталациите се монтират автоматични обезвъздушители, а в най-ниските дренажни кранове*
5. *Всички радиатори с над 10ребра да се подвързват диагонално*
6. *Укрепването на тръбите става през 2m*

Разработил:	*инж. Я. Апостолов*		*ОБЕКТ: Ремонт на сграда № 23 - битов корпус във факултет „Артилерия, ПВО и КИС" на НВУ „Васил Левски"*
СЪГЛАСУВАЛИ ЧАСТИ:			
Архитектура	*арх. Ж. Железов*		
СК	*инж. К. Кънчев*		
Ел., ПИС	*инж. Н. Андонов*		
В и К	*инж. П. Андонова*		
ПБ	*инж. С. Кирчев*		*Аксонометрична схема отоплителна инсталация - КЛОН 1*
Газоснабдяване	*инж. Я. Янков*		
Геодезия/ВП	*инж. В. Харалданов*		
Озеленяване	*л.арх. Ж. Георгиева*		*Фаза:* ТП; *Лист: 8*
Възложител:	*Национален военен университет "Васил Левски"*		*Мащаб:*; *Дата:* 03.2019; *Вс. листи: 13*; *Част: ОВК*