


ДЕТАЙЛ В-08

ЗАБЕЛЕЖКИ:

Разрез 1-1

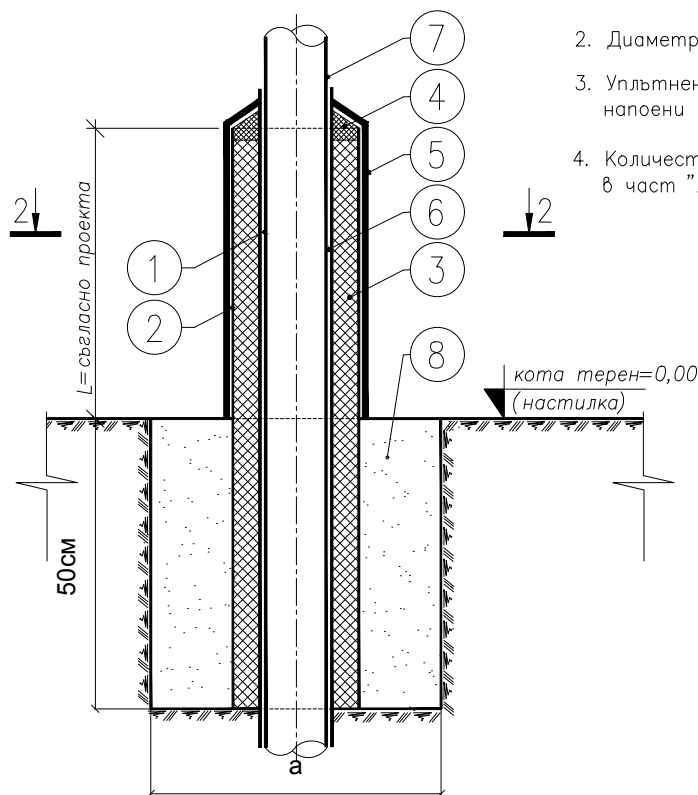


1. Диаметрите на защитните кожуси и размерите на изкопа са съгласно таблица No1
2. Диаметрите на защитните кожуси са минимално допустимите
3. Уплътнението да се изпълни с кълчища или конопено въже напоени с нефтен битум
4. Количествата тръби за защитните кожуси са дадени в част "Линейна-Технологична" на работните проекти

ОЗНАЧЕНИЯ

- 1 Газопровод с диаметър d1
- 2 Защитен кожух с диаметър d
- 3 Уплътнение
- 4 "Пенополиуретан"
- 5 "Амерлон 400"
- 6 Изолация от полимерна лента
- 7 Жълт автоемайллак
- 8 Пясък или мека пръст

РАЗРЕЗ 2-2

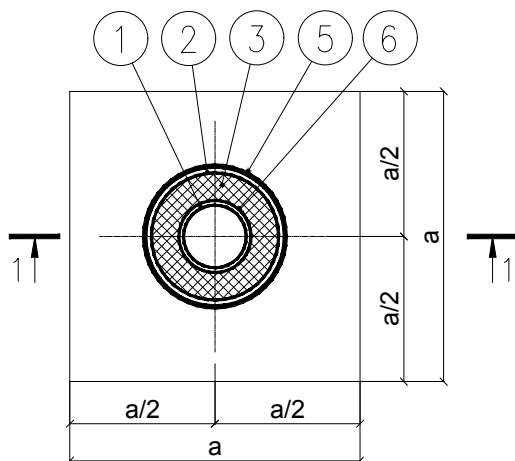

Газопровод d1xs1 (мм)	Защитен кожух			a (см)
	dxs (мм)	Стандарт	Материал	
32x3	76.1x2.3	БДС EN 10208-1	EW EN 10208-1-L210GA-dxs-r2 Док за качество EN 10204-3.1B	50
40x3.7	76.1x2.3			50
50x4.6	114.3x2.3			50
60x5.6	114.3x2.3			50
75x6.9	168.3x2.9			50
90x8.2	168.3x2.9			50
110x10.0	219.1x3.2			50
125x11.4	219.1x3.2			50

ПРОЕКТНА РАЗРАБОТКА ЗА СТРОЕЖИ НА ВЪТРЕШНАТА ГАЗИФИКАЦИЯ

Длъжност	Име, Фамилия	Подпис	Дата
Проектант	инж. Янко Янков		03.2019

Излизане от терен
газопровод PE-HD

Мащаб	1:20
Лист	1/1

ВА-В-08