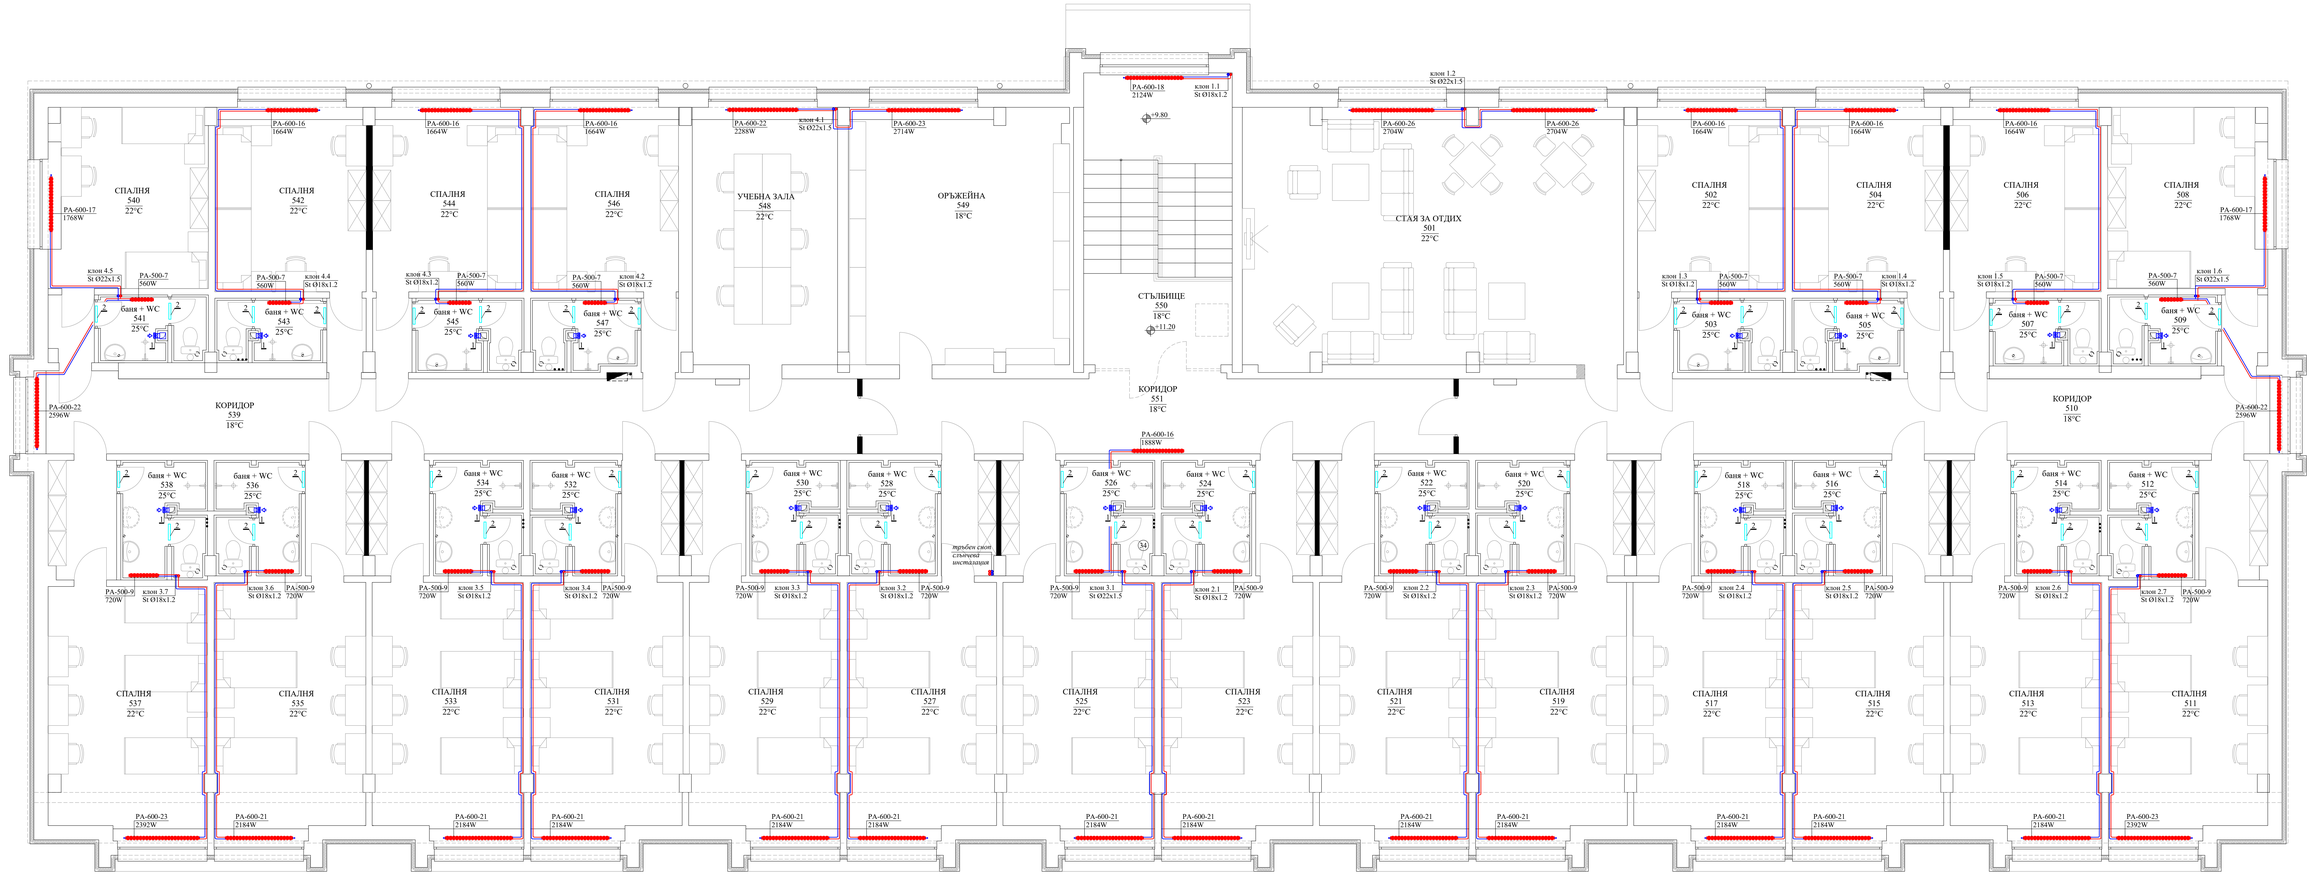

ЛЕГЕНДА:

1. Битов вентилатор влагоустойчив с параметри: 90m³/ч, 50Pa, 18W, 220V, комплект с въздушна клапа
2. Трансферна решетка 400x200 (за монтаж на врата)

ЗАБЕЛЕЖКИ:

1. Всички отоплителни тела се отделят със спирателна арматура
2. Тръбопроводите от разпределителната мрежа и вертикалните щрангове се изпълняват от тръби от неръждаема стомана, външно алпаново подкатокани и се изолират с изолация неопулуна със затворена клетка с дебелина 9мм или еквивалентна на нея
3. Хоризонталните участъци, загряващи конзуматорите, се изпълняват от полиетиленови тръби с ALU вложка Ø16x2, топлоизолирани с дебелина на изолацията 6мм
4. В най-високите точки на инсталациите се монтират автоматични обезвъздушители, а в най-ниските дренажни кранове
5. Всички радиатори с над 10гребра да се подвържат диагонално
6. Укрепването на тръбите става през 2м

Разработил:	инж. Я. Апостолов		
СЪГЛАСУВАЛИ ЧАСТИ:			
Архитектура	арх. Ж. Желязов		
СК	инж. К. Кънчев		
Ел., ПИС	инж. Н. Андонов		
В и К	инж. П. Андонова		
ПБ	инж. С. Кърчев		
Газоснабдяване	инж. Я. Янков		
Геодезия ВП	инж. В. Харалампов		
Оцеляване	к.арт. Ж. Георгиева		
Възложител:	Национален военен университет "Васил Левски"		

ОБЕКТ: Ремонт на сграда № 23 - битов корпус във факултет „Артилерия, ПВО и КИС" на НВУ „Васил Левски"

План ОВК инсталации втори етаж

Фаза:	ТП	*Лист:* 6	*Част:* ОВК
Мащаб:	1:50		
Дата:	02.2019	*Вс. листа:* 13	